

EM630



Analizador de energía para sistemas monofásicos, trifásicos y bifásicos



Descripción

EM630 es un analizador de energía conectado a través de transformadores de corriente de 5 A o sensores de corriente de 333 mV, para sistemas trifásicos, bifásicos y monofásicos hasta 480 V L-L.

Las comunicaciones Modbus TCP/IP y HTTPS rest API están disponibles a través del puerto Ethernet.

Beneficios

- **Configuración rápida.** El asistente de configuración que se ejecuta cuando se inicia el sistema por primera vez permite poner en marcha la unidad sin errores en cuestión de segundos. El software de configuración UCS está disponible para su descarga gratuita.
- **Interfaz fácil de usar.** La pantalla LCD matricial de 128x96 píxeles con retroiluminación garantiza una perfecta visibilidad y legibilidad de la información. La configuración de las páginas y la navegación por ellas se realiza de forma muy intuitiva gracias a la interfaz de usuario con 3 teclas mecánicas. Por último, el filtro de página permite ocultar la información innecesaria.
- **Instalación flexible.** Se puede instalar en sistemas monofásicos, bifásicos y trifásicos (con y sin neutro). También permite la monitorización de 3 cargas en sistemas monofásicos.
- **Diseño robusto.** Capaz de trabajar en un rango de temperatura extremadamente amplio, hasta 70 °C / 158 °F, gracias a la compensación de la deriva térmica y hasta 3000 m de altitud.
- **Comunicación multiinterfaz.** EM630 es capaz de transmitir y recibir datos a través de Modbus TCP/IP o HTTPS rest API mediante Ethernet

Aplicaciones

EM630 se puede instalar en cualquier cuadro de distribución de baja tensión para supervisar el consumo de energía, las principales variables eléctricas y la distorsión armónica. Compatible con cualquier transformador de intensidad con una intensidad secundaria de 5 A, puede instalarse en sistemas con una intensidad nominal de hasta 10 kA, incluso en aplicaciones de retroadaptación si se utiliza con transformadores abribles como CTA, CTV o CTD S.

Si se utiliza para monitorizar una sola máquina, proporciona todas las variables eléctricas principales para identificar cualquier posible mal funcionamiento en su etapa inicial y poder correlacionar el consumo de energía con las horas de funcionamiento, para planificar el mantenimiento y evitar fallos. La función de reseteo parcial del medidor, permite monitorizar cada ciclo individual de la máquina.

Gracias al tiempo de actualización de la medición (100 ms) y a la alta resolución de las variables disponibles a través de los módulos de comunicación Modbus, también puede utilizarse como fuente de datos para acciones de control, como por ejemplo evitar verter energía a la red eléctrica en una instalación fotovoltaica con sistema de almacenamiento de energía.

EM630 B es la solución perfecta cuando se necesita conexión Ethernet en combinación con un inversor y un sistema de almacenamiento de energía, o bien cuando se instala en máquinas y entornos industriales para monitorizar cargas individuales o el consumo total.

Funciones principales


- Medición de energía activa, reactiva y aparente
- Medición de variables eléctricas principales
- Horas de funcionamiento de carga y Tiempo total ON
- Medición de distorsión armónica total (THD) de corriente y tensiones
- Visualización de variables medidas en la pantalla

Características principales

- Variables de fase y de sistema (V L-L, V L-N, A, W/var, VA, PF, Hz)
- Visualización de la energía activa con una resolución de 0,001 kWh
- Resolución de frecuencia de 0,001 Hz
- Cálculo del valor medio (dmd) para la intensidad y la potencia (kW / kVA)
- Interfaz de usuario sencilla con 3 botones mecánicos
- Modbus TCP/IP (tiempo de actualización de 100 ms) y HTTPS rest API
- Puerto Ethernet dual (conmutador interno) para una fácil conexión en cadena sin un conmutador externo (versiones E2)
- Muestreo continuo de cada tensión e intensidad
- Display retroiluminado
- Con homologación cULus (UL 61010)
- Conformidad SunSpec
- Temperatura de funcionamiento hasta 70 °C / 158 °F
- Altitud de funcionamiento hasta 3000 m





Software UCS

- Descarga gratuita en la web de Carlo Gavazzi
- Configuración a través de RS485 desde un PC o a través de UWP vía LAN o web (función UWP Secure Bridge)
- Las configuraciones se pueden guardar sin conexión para la programación en serie con un solo comando
- Visualización de datos en tiempo real para pruebas y diagnósticos
- Notificación de posibles errores de cableado y presentación de los pasos correctivos, reasignación de la asociación correcta de las fases o la dirección de la intensidad a través del software de control

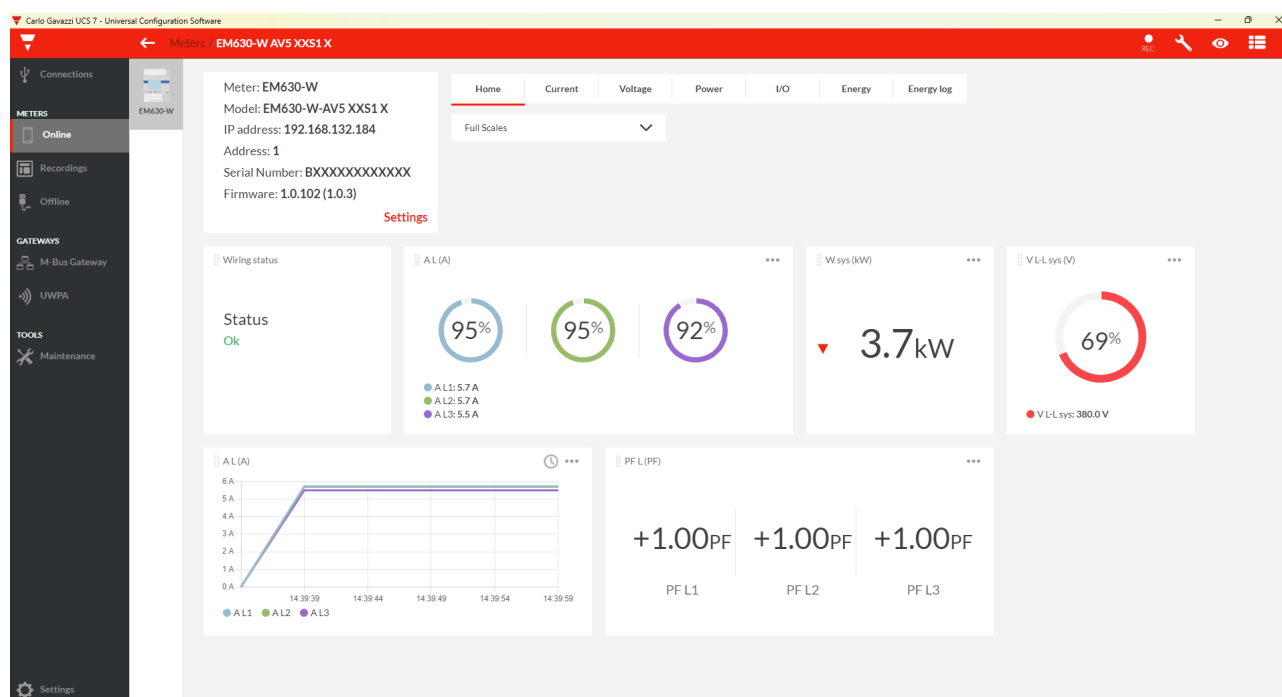

Aplicación móvil UCS

- Descarga gratuita en Google Play Store
- Configuración a través de Wi-Fi desde teléfono móvil o tablets Android®
- Las configuraciones pueden ser guardadas sin conexión para programación recurrente con un comando único
- Visualización de datos en tiempo real para pruebas y diagnósticos

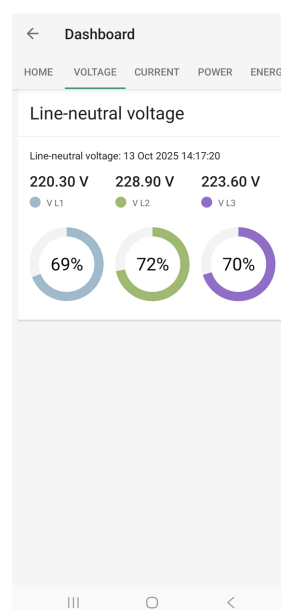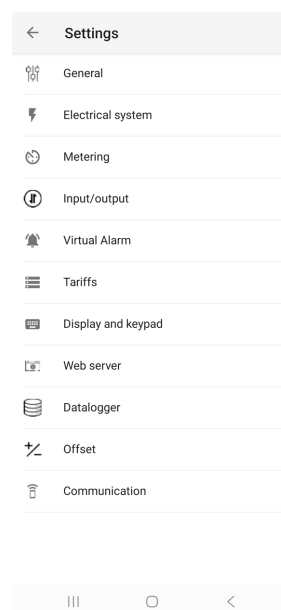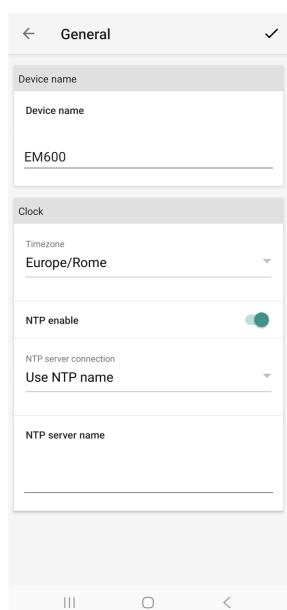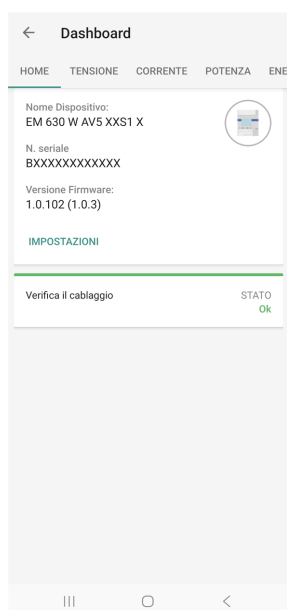

Estructura

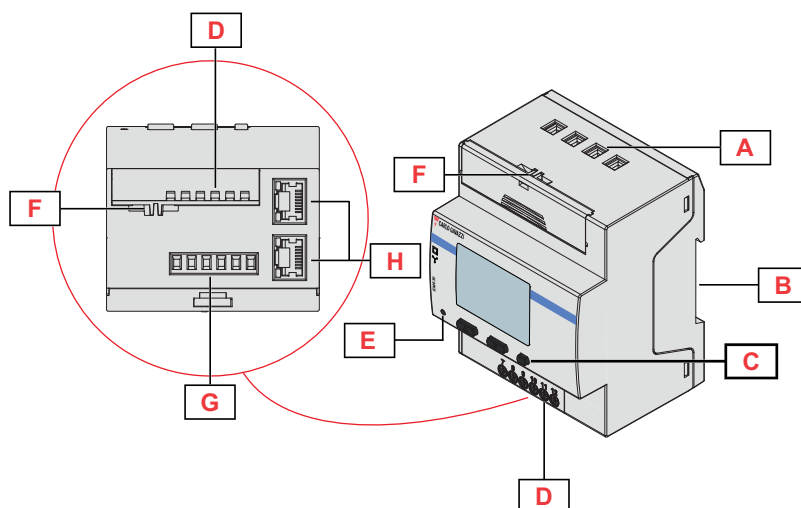


Fig. 1 EM630

Área	Descripción
A	Entradas de tensión
B	Soporte de montaje a carril DIN
C	Botones de navegación y configuración
D	Tapa de bornes deslizante
E	LED
F	Entradas de intensidad
G	Puertos Ethernet RJ45

Características

Generales

Material	Caja: PBT Cubierta transparente: policarbonato
Grado de protección*	Frontal: IP51 Terminales: IP20
Clase de protección	Clase II
Terminales	Entradas de tensión: 0,2 a 2,5 mm ² / 13 a 24 AWG, 0,45 Nm / 3,98 lbin máx. Entradas de intensidad: 0,2 a 2,5 mm ² / 8 a 14 AWG, 0,45 Nm / 3,98 lbin max
Categoría de sobre-tensión/medición	Cat. III
Tensión de pulso nominal	4kV
Grado de contaminación	2
Montaje	Carril DIN
Peso	300 g / 0,66 lb (embalaje incluido)
Dimensiones	4 Módulos DIN

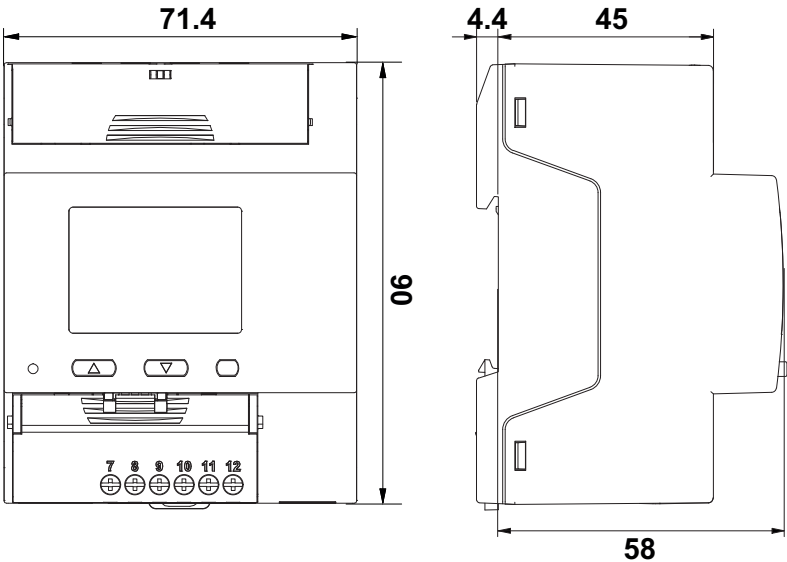


Fig. 2

Especificaciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento	De -25 a +70 °C / de -13 a +158 °F
Temperatura de almacenamiento	De -30 a +70 °C / de -22 a 158°F
Altitud	3000 m / 9842,5 ft

Nota: h.r. < 90 % sin condensación a 40 °C / 104 °F.

Aislamiento de entradas y salidas

Type	Entradas TC	Entradas de tensión	Modbus Ethernet TCP
Entradas TC	-	Básica	Doble/ Reforzado
Entradas de tensión	Básica	-	Doble/ Reforzado
Ethernet	Doble/ Reforzado	Doble/ Reforzado	-

Según: EN IEC 61010-1. Categoría de sobretensión III. Grado de contaminación 2.

Compatibilidad y conformidad

Directivas	2014/35/EU (Baja tensión) 2014/30/UE (EMC - Compatibilidad electromagnética) 2011/65/UE, 2015/863/UE (Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas)
Normativas	Compatibilidad electromagnética (EMC): emisiones e inmunidad: EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4, EN 62052-11.2021, EN IEC 61000-6-3, EN IEC 61000-6-2 Seguridad eléctrica: EN IEC 61010-1, EN IEC 62052-31 Metrología: EN IEC 62053-22, EN IEC 62053-23
Homologaciones	 

Especificaciones eléctricas

Sistema eléctrico	
Sistemas eléctricos gestionados	Monofásico Tres cargas monofásicas Bifásico (3 hilos) Trifásico con neutro (4 hilos) Trifásico sin neutro (3 hilos) Sistema wild leg (trifásico, delta de cuatro hilos)

Entradas de tensión	
Conexión de tensión	Directa
Tensión nominal L-N V_n mínimo a V_n máximo	Desde 120 hasta 277 V
Tensión nominal L-L V_n mínimo a V_n máximo	208 a 480 V
Tolerancia de tensión	Desde 0,8 hasta 1,15 U_n
Sobrecarga	Continúa: 1.5 V_n máx.
Impedancia de entrada	Ver "Alimentación"
Frecuencia	50/60 Hz

Nota: es posible instalar el EM630 también en un sistema wild leg (tres fases, delta de cuatro hilos), en el cual una de las tensiones fase-neutro es superior a las otras dos.

AV5

Entradas de intensidad	CT
Conexión de intensidad	Tramite CT
Relación de transformación CT	2000 Max
Intensidad del primario	10 kA max.
Entrada de intensidad nominal (I_n)	5 A
intensidad mínima (I_{min})	0.05 A (0,01 I_n)
intensidad máxima (I_{max})	6 A (1,2 I_n)
intensidad de arranque (I_{st})	5 mA (0,001 I_n)
Corriente de umbral (I_{tr})	0,25 A (0,05 I_n)
Sobrecarga	Para 500 ms: 120 A (20 I_{max})
Impedancia de entrada	< 0,3 VA
Factor de cresta	3
Tipo de medición	con transformadores de corriente externos

MV5

Entradas de intensidad	MV5
Conexión de intensidad	Mediante sensor de corriente de 333 mV
Relación de transformación CT	-
Intensidad del primario	10 kA max.
Entrada de intensidad nominal (I_n)	333 mV
intensidad mínima (I_{min})	0,03 V (0,01 I_n)
intensidad máxima (I_{max})	0,4 V (1,2 I_n)
intensidad de arranque (I_{st})	0,003 V (0,001 I_n)
Corriente de umbral (I_{tr})	0,017 V (0,05 I_n)
Sobrecarga	Para 500 ms: 8 V
Impedancia de entrada	100 kΩ
Factor de cresta	1,414 @ I_{max}
Tipo de medición	con transformadores de corriente externos (TC)

Alimentación

Tipo	Autoalimentación
Consumo	3 W / 5.5 VA
Frecuencia	50/60 Hz

Mediciones

Método	Mediciones TRMS de ondas distorsionadas
--------	---

Medición de energía

La medición de energía depende del tipo de medición que se haya elegido.

Medición A (Easy connection)

Independientemente de la dirección de la corriente, la potencia siempre tiene un símbolo positivo y contribuye a incrementar el medidor de potencia positiva. El medidor de energía negativa no está disponible.

Medición B (Bidireccional)

Para cada intervalo de tiempo de medición, las energías de fase individual con signo positivo se suman para aumentar el medidor de energía positiva (kWh+), mientras que las otras aumentan el negativo (kWh-).

Ejemplo:

P L1= +2 kW, P L2= +2 kW, P L3= -3 kW

Tiempo de integración = 1 hora

kWh+ = (2+2) x 1h = 4 kWh

kWh- = 3 x 1h = 3 kWh

Medición C (Bidireccional Net)

Por cada intervalo de tiempo de medición, las energías de cada fase se suman; según el signo del resultado, aumentará el totalizador positivo (kWh+) o el negativo (kWh-).

Ejemplo:

P L1= +2 kW, P L2= +2 kW, P L3= -3 kW

Tiempo de integración = 1 hora

$kWh+ = (+2+2-3) \times 1h = (+1) \times 1h = 1 kWh$

$kWh- = 0 kWh$

Mediciones disponibles

Energía activa	Unidad	Sistema	Fase
Consumida (+) Total	kWh+	•	•
Consumida (+) parcial	kWh+	•	-
Generada (-) Total	kWh-	•	•
Generada (-) parcial	kWh-	•	-
Consumida (+) Total por tarifa (t1, t2)	kWh+	•	-
Cuadrante I, II, III, IV	kW	•	-

Energía reactiva	Unidad	Sistema	Fase
Consumida (+) Total	kvarh+	•	•
Consumida (+) parcial	kvarh+	•	-
Generada (-) Total	kvarh-	•	•
Generada (-) parcial	kvarh-	•	-
Cuadrante I, II, III, IV	kvarh	•	-

Energía aparente	Unidad	Sistema	Fase
Total	kVAh	•	-
Parcial	kVAh	•	-
Cuadrante I, II, III, IV	kVAh	•	-

Horas de funcionamiento	Unidad	Sistema	Fase
Total (kWh+)	hh:mm	•	-
Parcial (kWh+)	hh:mm	•	-
Total (kWh-)	hh:mm -	•	-
Parcial (kWh-)	hh:mm -	•	-
Tiempo total ON	hh:mm	•	-

Variable eléctrica	Unidad	Sistema	Fase
Tensión L-N	V	•	•
Tensión L-L	V	•	•
Intensidad	A	•	•
DMD	A	-	•
DMD MAX	A	-	•
Intensidad del neutro	A	•	-
Potencia activa	W	•	•
DMD	W	•	-

Variable eléctrica	Unidad	Sistema	Fase
DMD MAX	W	•	-
Potencia aparente	VA	•	•
DMD	VA	•	-
DMD MAX	VA	•	-
Potencia reactiva	Var	•	•
Factor de potencia	PF	•	•
Frecuencia	Hz	•	-
THD Intensidad*	THD A %	-	•
THD Tensión L-N*	THD L-N %	-	•
THD Tensión L-L*	THD L-L %	-	•

* Hasta el armónico 32^a

Nota: las variables disponibles dependerán del tipo de sistema configurado.

Precisión de medida

Tensión fase-fase	
De V_n mínimo -20% a V_n máximo +15%	+/- 0,2% rdg
Tensión de fase-neutro	
De V_n mínimo -20% a V_n máximo +15%	+/- 0,2% rdg
Frecuencia	
Entre 45 y 65 Hz	+/- 0,1% rdg

AV5

Intensidad	
De 0,05 I_n a I_{max}	+/- 0,3% rdg
De 0,01 I_n a 0,05 I_n	+/- 0,6% rdg
Potencia aparente y activa	
De 0,05 I_n a I_{max} (PF=1)	+/- 0,5% rdg
De 0,01 I_n a 0,05 I_n (PF=1)	+/- 1% rdg
De 0,1 I_n a I_{max} (PF=0.5 L - 0.8 C)	+/- 0,6% rdg
De 0,02 I_n a 0,1 I_n (PF=0,5 L - 0,8 C)	+/- 1% rdg
Energía activa	Clase 0.5 S (EN IEC 62053-22)

Potencia reactiva	
De $0,1 I_n$ a I_{max} ($\text{sen}\phi = 0,5$ L - $0,5$ C) De $0,05 I_n$ a I_{max} ($\text{sen}\phi = 1$)	+/- 2% rdg
De $0,05 I_n$ hasta $0,1 I_n$ ($\text{sen}\phi = 0,5$ L - $0,5$ C) De $0,02 I_n$ a $0,05 I_n$ (PF=1)	+/- 2,5% rdg
Energía reactiva	Clase 2 (EN IEC 62053-23)

MV5

Intensidad	
De I_{min} a $0,05 I_n$ (PF=1)	+/- 1% rdg
De $0,05 I_n$ a I_{max} (PF=1)	+/- 0,5% rdg
De $0,05 I_n$ a $0,1 I_n$ (PF=0,5 L - $0,8$ C)	+/- 1% rdg
De $0,1 I_n$ a I_{max} (PF=0,5 L - $0,8$ C)	+/- 0,6% rdg

Potencia aparente y activa	
De $0,05 I_n$ a I_{max} (PF=1)	+/- 0,5% rdg
De $0,01 I_n$ a $0,05 I_n$ (PF=1)	+/- 1% rdg
De $0,1 I_n$ a I_{max} (PF=0,5 L - $0,8$ C)	+/- 0,6% rdg
De $0,02 I_n$ a $0,1 I_n$ (PF=0,5 L - $0,8$ C)	+/- 1% rdg
Energía activa	Equivalente a clase 0,5 (EN IEC 62053-21)

Potencia reactiva	
De $0,1 I_n$ a I_{max} ($\text{sen}\phi = 0,5$ L - $0,5$ C) De $0,05 I_n$ a I_{max} ($\text{sen}\phi = 1$)	+/- 2% rdg
De $0,05 I_n$ hasta $0,1 I_n$ ($\text{sen}\phi = 0,5$ L - $0,5$ C) De $0,02 I_n$ a $0,05 I_n$ (PF=1)	+/- 2,5% rdg
Energía reactiva	Equivalente a clase 2 (EN62053-23)

Resolución de medición

Variable	Resolución de pantalla	Resolución mediante comunicación serie
Energía	0,001 kWh/kvarh/kVAh	0,0001 kWh/kvarh/kVAh
Energía monofásica	0,001 kWh	0,001 kWh
Potencia	0,001 kW/kvar/VA	0,1 W/var/VA
Corriente	0,001 A	
Tensión	0,1 V	
Frecuencia	0,001 Hz	
THD	0,01 %	
Factor de potencia	0,01	0,001


***Nota:** valor referido a relación del CT =1

Pantalla

Type	Pantalla LCD matricial 128 x 96 píxeles
Tiempo de actualización	500 ms
Descripción	LCD retroiluminado
Lectura de variables	Instantánea: 5+1 díg. o 5+2 díg. Factor de potencia: 1+2 díg. Energía: 8+3 díg.

Descripción de los iconos de la pantalla

La tabla muestra los iconos que pueden aparecer en la pantalla y explica su significado.

Icono	Descripción
	Apagado: enlace Ethernet inactivo (cable desconectado o sin enlace) Encendido: enlace Ethernet activo (cable conectado y enlace detectado) Nota: El icono solo muestra el estado físico del enlace. Se requieren ajustes de red correctos para la comunicación.
	Información sobre cableado: corrección virtual mediante UCS
	Superación del rango de corriente: el valor medido sigue mostrándose

Icono	Descripción
	Superación del rango de tensión: el valor medido sigue mostrándose
	Subtensión: el valor medido se muestra de todos modos
	Frecuencia fuera de rango
	Fijo: fallo interno Parpadeo: señal de alarma
	Error de cableado
	Comunicación: el comando de lectura o escritura se dirige al EM630

LED

AV5

El LED es de color rojo. Peso del pulso: proporcional a la energía positiva (página de visualización 1) o a la energía negativa (página de visualización 2) y, en función de la relación de TC, frecuencia máxima de 16 Hz.

Peso (kWh por pulso)	CT
0,001	$CT \leq 7$
0,01	$7 < CT \leq 70$
0,1	$70 < CT \leq 700$
1	$700 < CT \leq 2000$

MV5

El LED es de color rojo. Peso del pulso: proporcional a la energía positiva (página de visualización 1) o a la energía negativa (página de visualización 2) y, en función de la corriente primaria (I_n), frecuencia máxima de 16 Hz.

Peso (kWh por pulso)	Intensidad del primario (I_n)
0,001	$I_n \leq 35$
0,01	$35 < I_n \leq 350$
0,1	$350 < I_n \leq 3500$
1	$I_n > 3500$

Símbolos

La tabla muestra todos los símbolos que se pueden encontrar en los documentos y en el producto.

Símbolo	Descripción
	Tensión peligrosa
	Peligro, partes expuestas a tensión
	Advertencia
	Proporciona información esencial sobre la conclusión de una tarea que no debe pasarse por alto
	Símbolo manual
	Aviso de signo de seguridad
	No deseche este producto junto con residuos domésticos
	Doble aislamiento
	Monofásico
	Trifásico (cuatro cables)
	Trifásico (tres cables)

Puertos de comunicación

Puerto Ethernet

Protocolo	Modbus TCP/IP HTTPS REST API DHCP mDNS
Dispositivos en el mismo bus	Máximo 5 conexiones simultáneas
Tipo de conexión	Conector RJ45 (10 Base-T, 100 Base-TX), Distancia máxima 100 m, Función de conmutador integrada para conectar otro dispositivo Ethernet
Parámetros de configuración	Cliente DHCP mDNS Habilitación de Modbus TCP HTTPS REST API
Tipo de cable	Mínimo Cat 5, estándar EIA/TIA T568B Cable Ethernet de conexión directa o cable Ethernet cruzado (autodetección)
Tiempo de actualización	Modbus TCP/IP: ≤ 100 ms HTTPS Rest API: ≤ 200 ms
Modo de configuración	A través del teclado, del software/aplicación UCS

Diagramas de conexiones

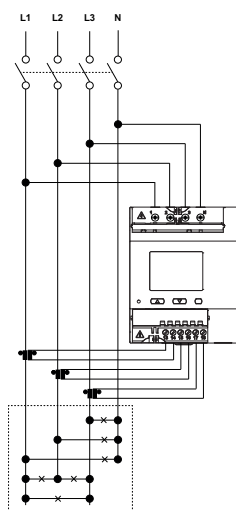


Fig. 3 Trifásico con neutro (4 hilos)

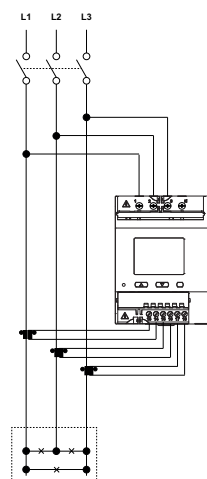


Fig. 4 Trifásico sin neutro (3 hilos)

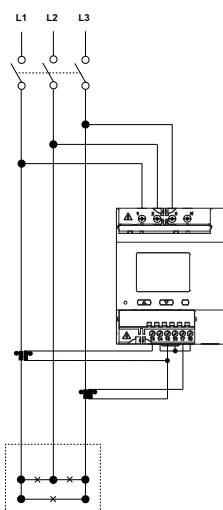


Fig. 5 Trifásico sin neutro (3 hilos)

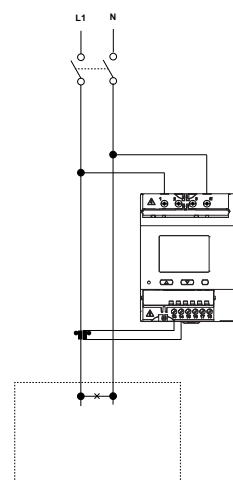


Fig. 6 Sistema monofásico.

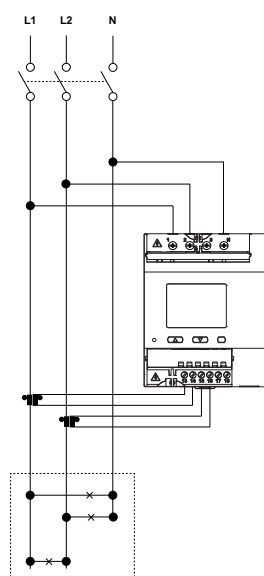


Fig. 7 Sistema bifásico con neutro (3 hilos)

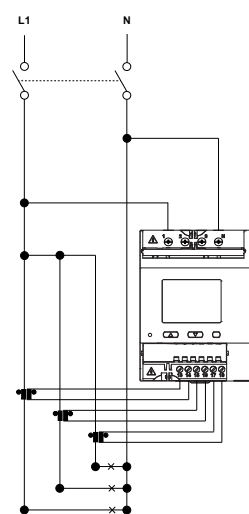


Fig. 8 Sistema monofásico, 3 cargas

Referencias

Código de pedido

 **EM630 B DIN** ☐ **3X E2 XX X**

Obtenga el código seleccionando la opción correspondiente en lugar de ☐

Código	Opciones	Descripción
EM630 B DIN	-	-
☐	AV5	Transformadores de intensidad de 5 A
	MV5	Sensores de corriente de 333 mV
3X	-	Trifásico, autoalimentado
E2	-	Dos puertos Ethernet Modbus TCP
XX	-	-
X	-	CE, cULus

Componentes compatibles de CARLO GAVAZZI

Propósito	Nombre/código del componente	Notas
Configuración del analizador a través de la aplicación del PC	Software UCS	Se puede descargar de forma gratuita en: www.gavazziautomation.com
Agregar, almacenar y transmitir datos a otros sistemas	UWP	Se puede descargar de forma gratuita en: www.gavazziautomation.com
Serie CT	CTA, CTD, CTV	Se puede descargar de forma gratuita en: www.gavazziautomation.com



COPYRIGHT ©2026

Contenido sujeto a cambios. Descarga del PDF: www.gavazziautomation.com